

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.
NORMA: NTCB Nº01/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS.

4.2. NÃO SERÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E COMPARTIMENTAÇÃO.

Denominação	Área (m²)
Coberturas exclusivas de bombas de Combustível	
Reservatórios de água	
Piscinas, banheiros, vestiários	92,32
Coberturas das praças de pedágio	
Área total excluída	92,32

ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO.
NORMA: NTCB Nº01/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS.

5. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

5.1. EDIFICAÇÕES NOVAS ENQUADRAMENTO NA LEI 10.402/2016

5.1.1 ENQUADRAMENTO LEGAL (Lei 10.402/2016)

Grupo D	Uso	Divisão	Descrição
D	Serviço profissional	D-1	Local de prestação de serviço profissional ou condução de negócios

TABELA 8 (Altura)

Tipo I	Denominação	Altura
	Edificação Térrea	Um pavimento

TABELA 9 (Carga de incêndio)

Risco	Carga de incêndio
Médio	700 MJ/m²

TABELA 10 (Edificações existentes)

Período de existência
Para ser considerada existente, a edificação deve atender aos requisitos do item 5,3 da NTCB 01

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO





Discriminação do pavimento/setor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m²)	Carga de incêndio (MJ/m²)	Carga de Incêndio Total (área X Carga de Incêndio)
Protocolo, Tributos, Educação, Assistência social, Secretaria educação.	Serviço profissional	Médio	Pav. Térreo	2,80	138,76	700	97.132
Farmácia, Depósito farmácia, Saúde, Assistência social.	Serviço profissional	Médio	Pav. Térreo	2,80	157,23	700	110.061
Depósito, Vig.sanitária, Regul. Secretaria saúde, Sala vaga, Secretaria indígena, Identidade.	Serviço profissional	Médio	Pav. Térreo	2,80	107,52	700	75.264
Agricultura/meio ambiente, Sec. Agricultura, Sec. Assistência social, T.1, Copa, Pne masc. e fem. Sanitário masc. e fem. Recepção, Circulação, Jardim de inverno.	Serviço profissional	Médio	Pav. Térreo	2,80	129,73	700	90.811
Imprensa, Jurídico, RH, Múltiplo uso, Turismo e comércio.	Serviço profissional	Médio	Pav. Superior	2,80	157,30	700	110.110
Varanda, Licitação, Sala reuniões, Sala prefeito, Lavabo, Sala vice-prefeito, Contabilidade, Engenharia, Financeiro.	Serviço profissional	Médio	Pav. Superior	2,80	337,02	700	235.914
Patrimônio, Controle interno, Sala vaga 01 e 02, DML, Copa, Pne fem. e masculino, Sanitário masc. e fem.	Serviço profissional	Médio	Pav. Superior	2,80	139,96	700	97.972
Circulação, Recepção, Espaço livre.	Serviço profissional	Médio	Pav. Superior	2,80	216,81	700	151.797

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

X Acesso de viatura do CBMMT	Separação entre edificações
X Resistência ao fogo dos elementos de construção	Compartimentação horizontal
Compartimentação vertical	Controle de materiais de acabamento
X Saídas de emergência	Elevador de emergência
Controle de fumaça	Gerenciamento de risco de incêndio
X Brigada de incêndio	X Iluminação de emergência
Deteção de incêndio	X Alarme de incêndio
X Sinalização de emergência	X Extintores
X Hidrante e mangotinhos	X Chuveiros automáticos (sprinkler)
Resfriamento	Espuma
Sistema fixo de gases limpos e CO ₂	Instalação predial de gás liquefeito de petróleo
X Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeiras
Plano de intervenção de incêndio	Escada pressurizada
Outros (especificar):	

RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis	Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos
Armazenamento de gases combustíveis	Vasos sob pressão
Armazenamento de produtos perigosos	Heliponto ou heliporto
Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres	Outros (especificar):

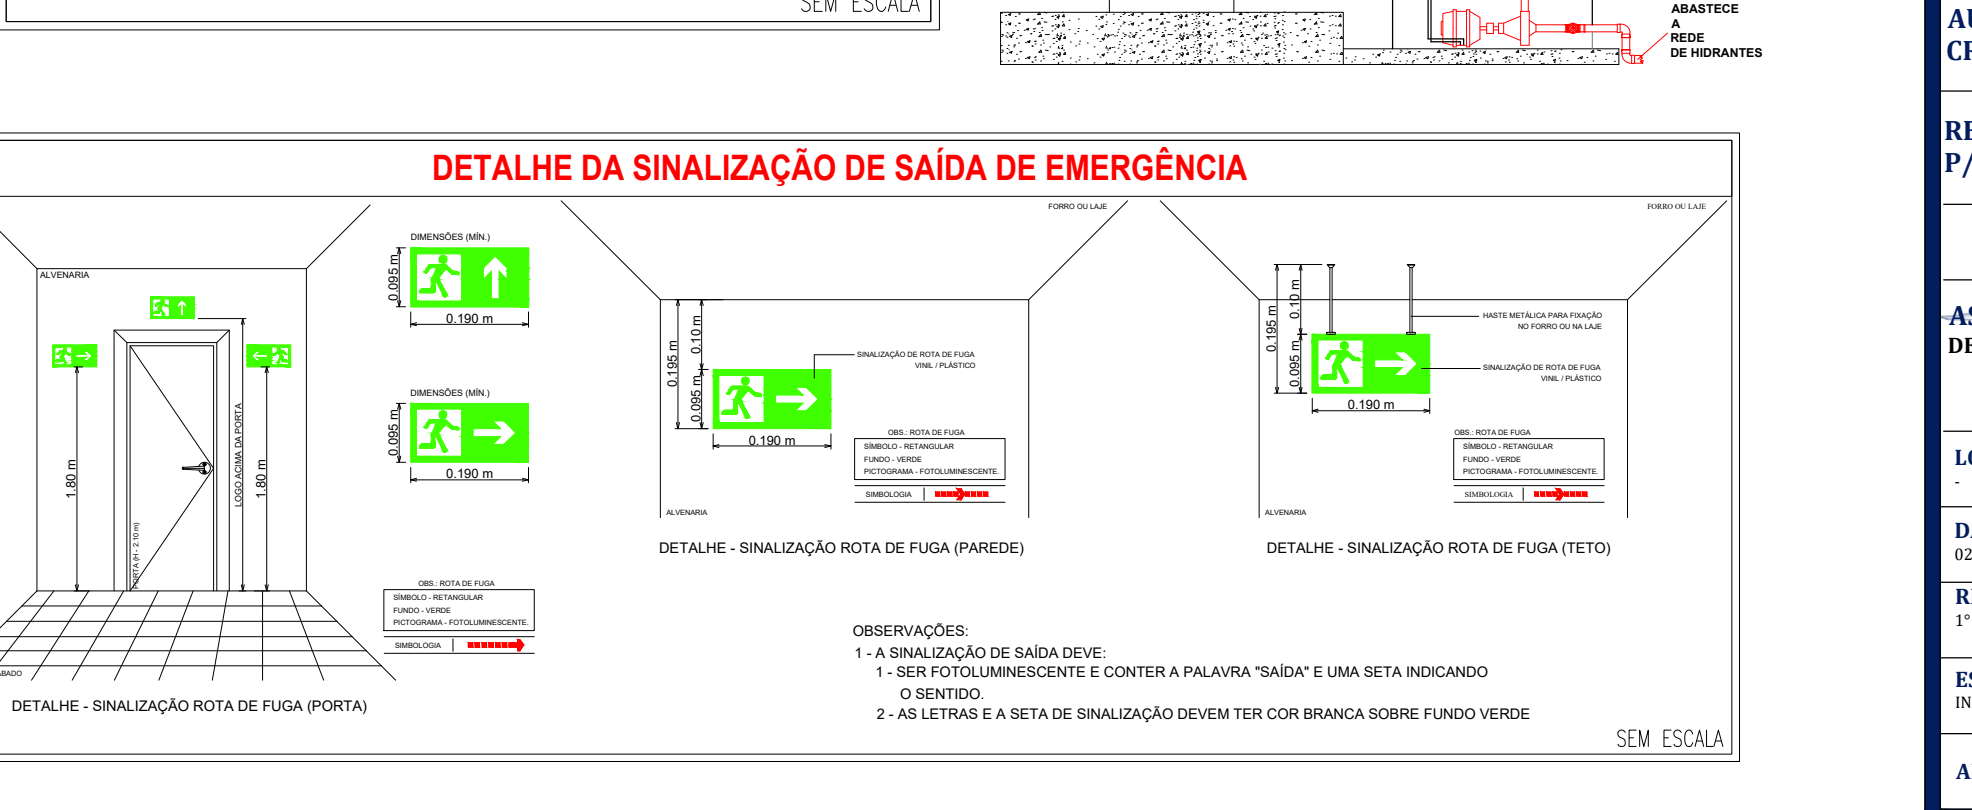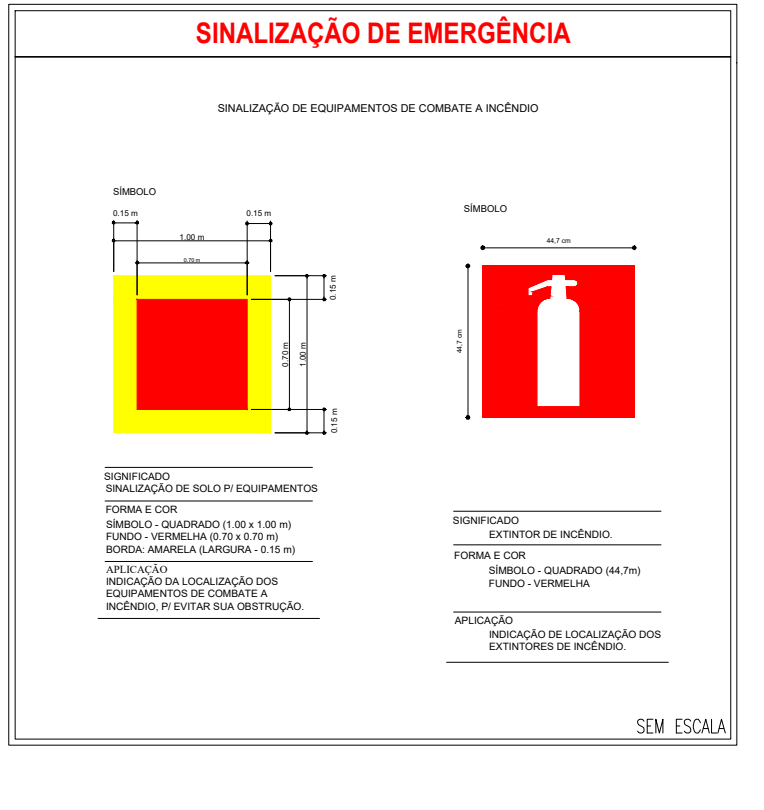

INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO:

Esta edificação está dotada das seguintes Sistema de Proteção contra incêndios:

- Acesso de Viatura do CBMMT
- Resistência ao fogo dos elementos de construção
- Compartimentação horizontal
- Hidrantes
- Iluminação de emergência
- Alarme de incêndio
- Sinalização de emergência
- Saídas de emergência
- Bombas de incêndio
- Controle de Materiais
- SIDA

Edificação em estrutura metálica, concreto e alvenaria

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de bombeiros


Ligue 199 - Polícia militar

SEM ESCALA


Detalhe - Sinalização Ponto de encontro BRIGADISTAS




DETALHE GUARDA CORPO/CORRIMÃO - ESCADA E RAMPA




DETALHE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA




DETALHE DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

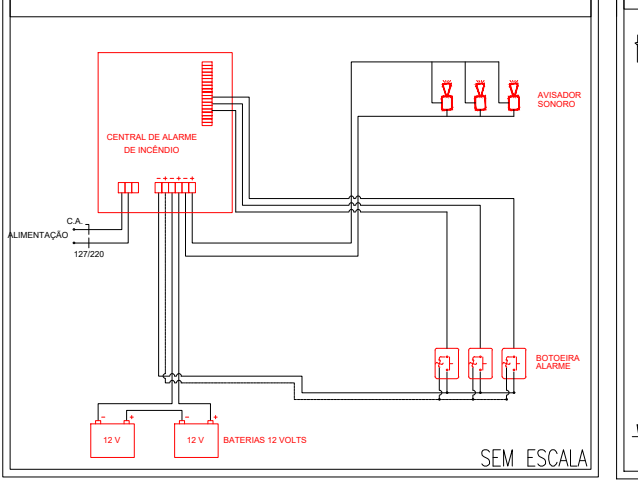


DETALHE TÍPICO DO ACIONADOR /SIRENE



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA



DETALHE DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO



DETALHE DE INSTALAÇÃO E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO







DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DO ACIONADOR BOMBA DE INCÊNDIO

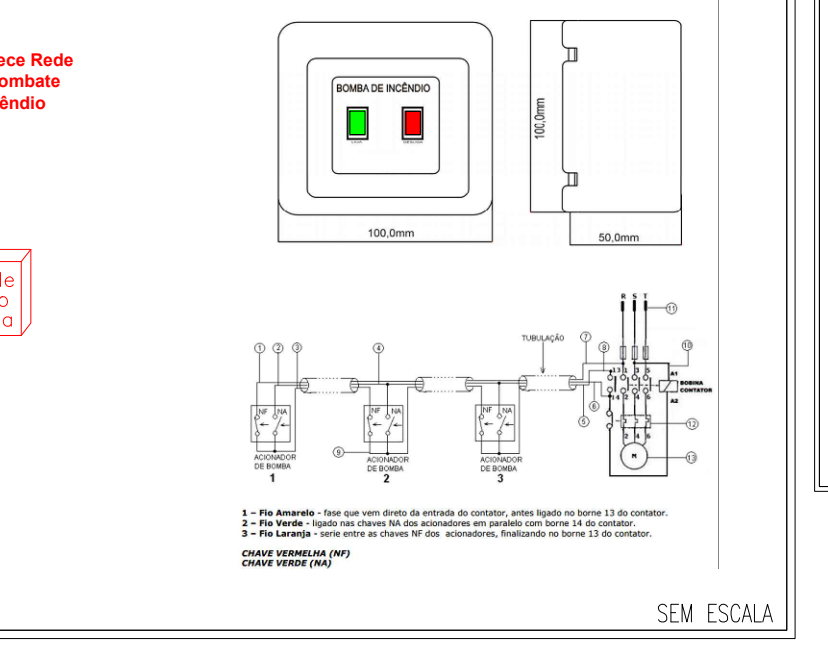


DETALHE DE INSTALAÇÃO E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO

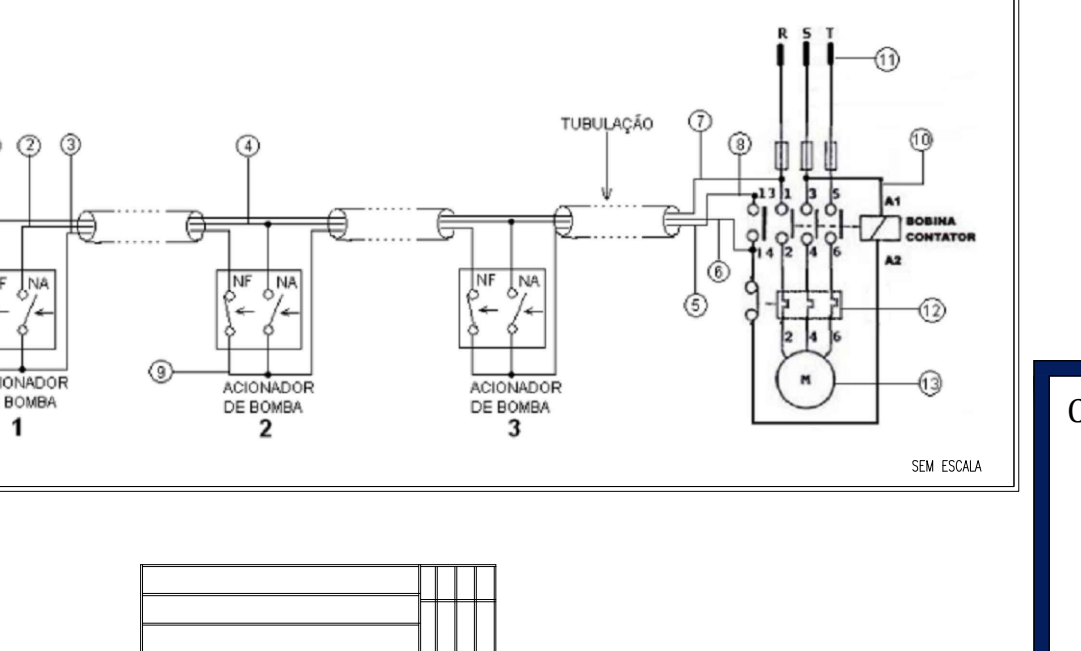



DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE NA FACHADA OU NO MURO DE DIVISA

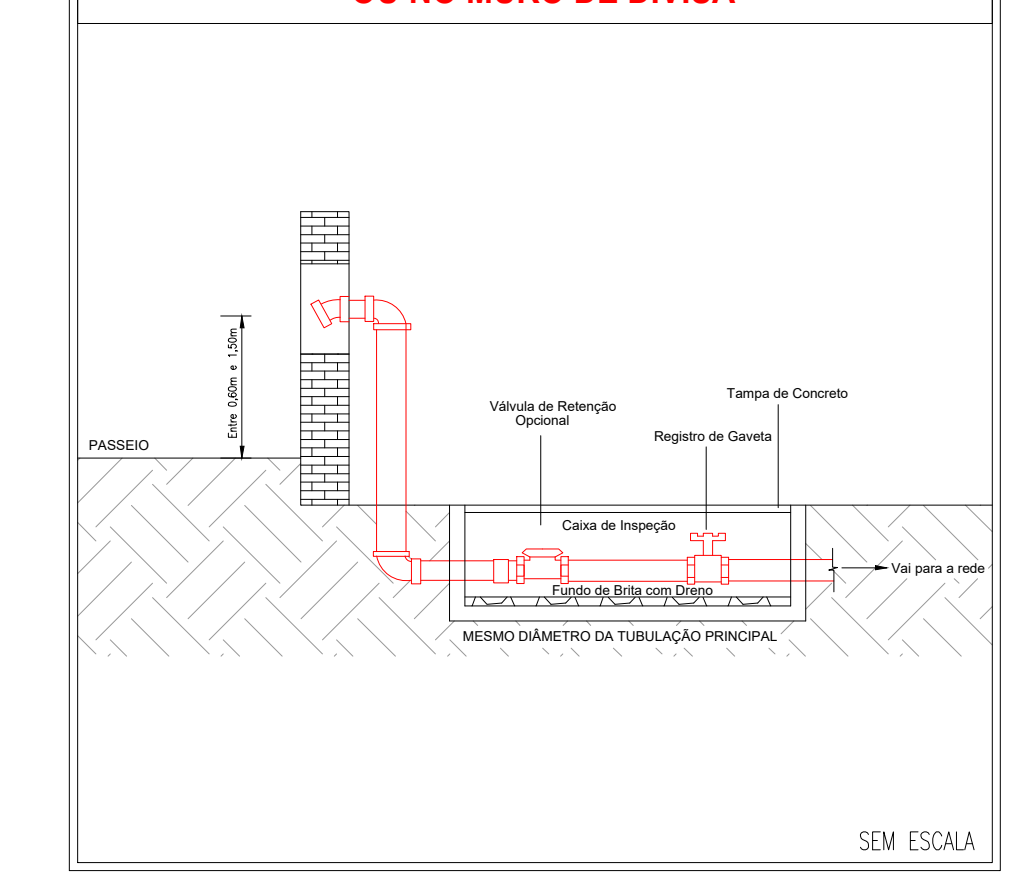

HIDRANTE SIMPLES

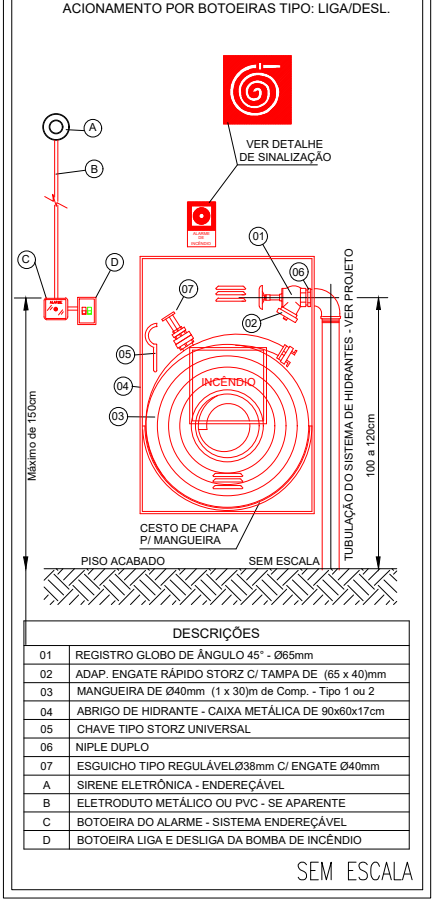

DETALHE DE HIDRANTE

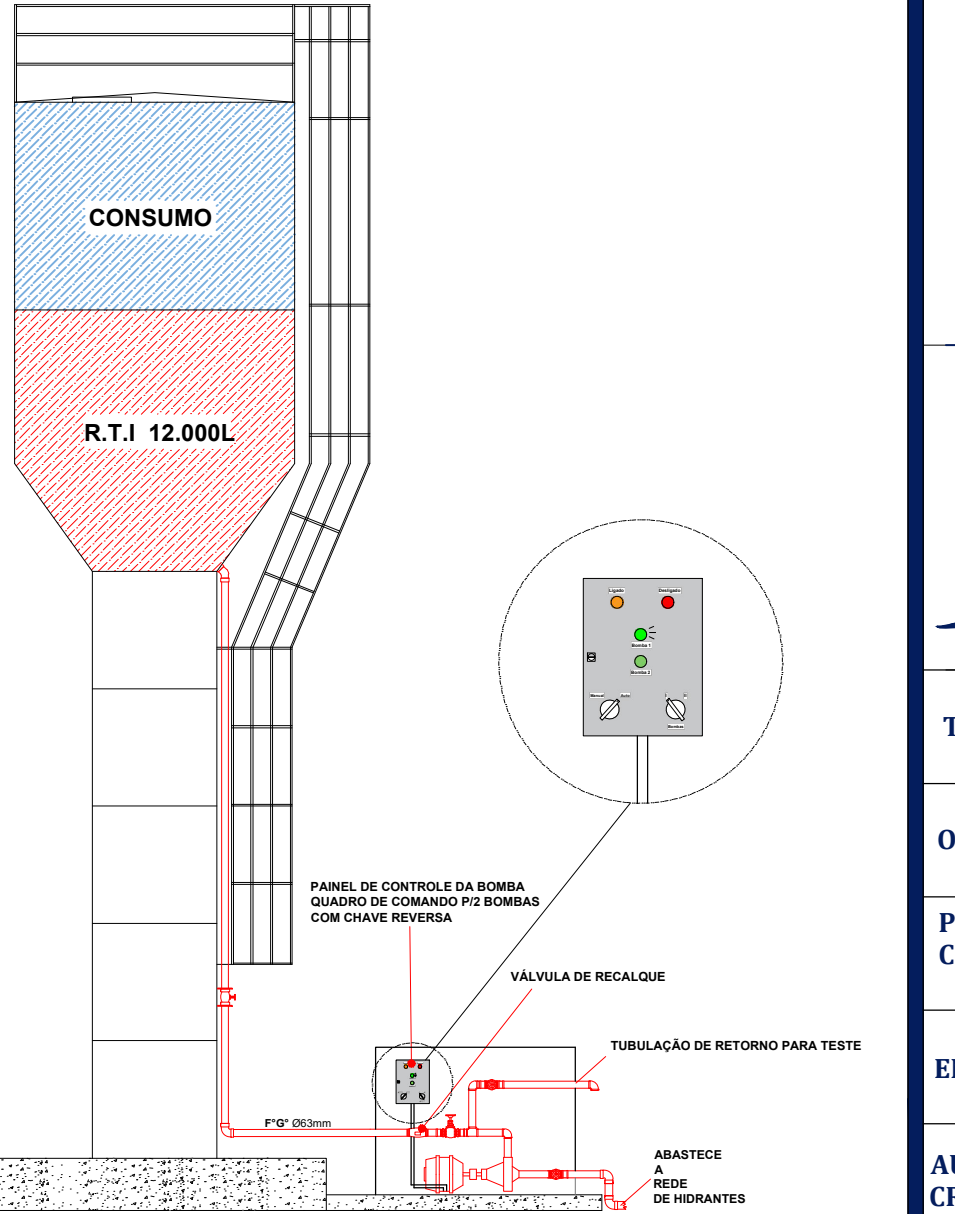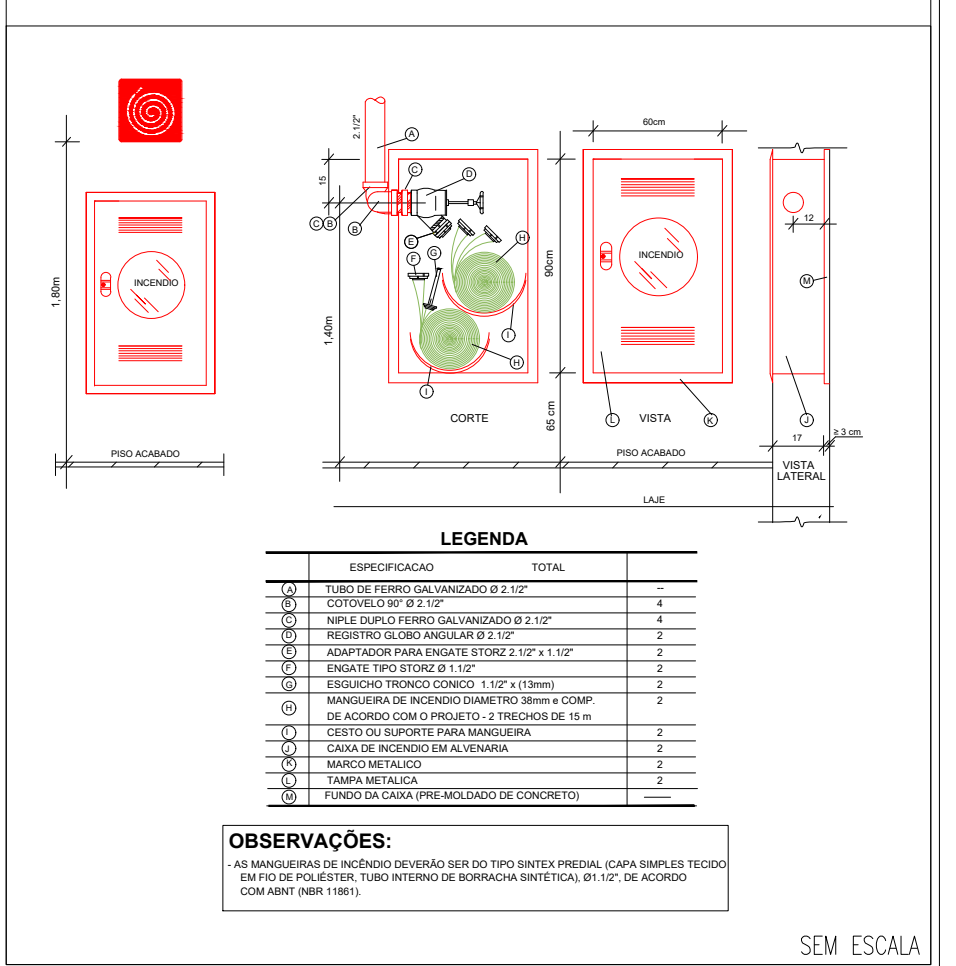

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO		QUANT.
Dimensões para distância máxima de visibilidade = 6,00m		
	S8 150x150mm	03
	S9 150x150mm	01
	S1 150x150mm	00
	S2 150x150mm	14
	S3 150x150mm	49
	S12 150x150mm	05
	S18 150x150mm	00
	S21 150x150mm	00
	S1 150mm	08
	S2 150x150mm	08
	S3 150x150mm	05
	S4 150mm	00
	S5 150mm	20
	S6 150mm	00
	S7 150mm	05
	S8 150mm	05
	S9 150mm	00
	S10 150mm	05
	S11 150mm	13
	S12 150mm	01

LEGENDA - SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO		QTD
	EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ BC	00
	EXTINTOR PORTÁTIL DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	05
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ BC	15
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ BC	00
	EXTINTOR PORTÁTIL DE CARGA D'ÁGUA 10 LITROS	00
	HIDRANTE SIMPLES	05
	MANGOTINHO	05
	TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES	142m
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO	01
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTEIRA LIGA E DESLIGA)	05
	BOMBA DE INCÊNDIO 5.0CV	02
	RESERVA TÉCNICA PARA INCÊNDIO - 12.000L	01
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE - DIGITAL ENDEREÇÁVEL	08
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - DIGITAL ENDEREÇÁVEL	08
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME - DIGITAL ENDEREÇÁVEL	01
	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	02
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 30 LEDs, AUTÔNOMA 6 HORAS (PAREDE)	66
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO	01
	QUADRO DE COMANDO P/BOMBA DE INCÊNDIO 5.0 CV COM CHAVE REVERSA	01

CARIMBO DE APROVAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO TÉCNICA E DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. NEURILAN FRAGA

INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO

TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PREFEITURA

PROPRIETÁRIO/ CNPJ: PREFEIRURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE CNPJ: 01.614.539/0001-01

ENDEREÇO: RUA SANTO ANTÔNIO, RUA POXORÉU, RUA MATO GROSSO E RUA PARANÁ, GAÚCHA DO NORTE/MT

AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU: GEISE MEDEIROS SILVA Eng. Civil / Sep. do Trabalho CREA 120825001-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

ASSUNTO: DETALHE DA PRANCHA: DETALHES DOS PREVENTIVOS.

LOCAL DO ARQUIVO: Coordenadas Geográficas:

DATA DE ENTREGA: 02/04/2018 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

REVISÃO: 1 - 00/10/2000

ESCALA: INDICADA

ART: 000000-0 DESENHO: ROGERSON RODRIGO

INC
FOLHA Nº
01-A
03